


Інструкція з використання GlandBox

Оновлено 4 Серпня, 2025

Редакція 1

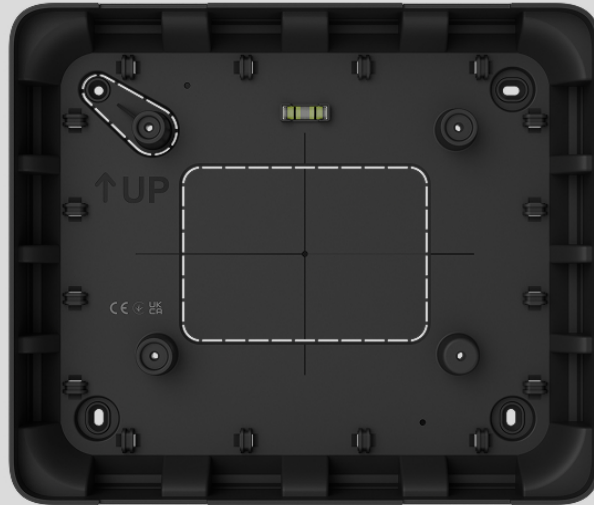


GlandBox — це аксесуар для підведення живлення до **EN54 Fire Hub Jeweller**, бездротового приладу приймально-контрольного пожежного (ППКП) з підтримкою пристроїв для захисту від вторгнення. GlandBox використовується для встановлення ППКП у випадках, коли кабелі не заховані в стіну і їх потрібно прокласти зі сторони пристрою.

Комплектація включає всі необхідні кріплення, за винятком кабельних вводів. GlandBox призначений для використання лише всередині приміщень.

[Купити GlandBox](#)

[Купити EN54 Fire Hub Jeweller](#)

Функціональні елементи

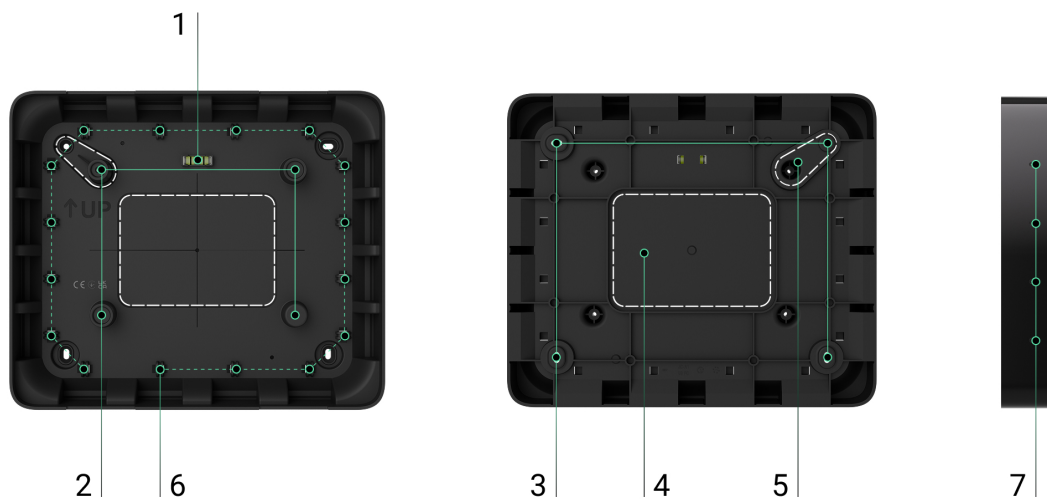

1. Бульбашковий рівень для перевірки кута нахилу під час монтажу.
2. Отвори для фіксації кріпильної панелі SmartBracket для EN54 Fire Hub Jeweller.
3. Отвори для кріплення GlandBox до поверхні.
4. Перфорована частина для виведення дротів через стіну.
5. Перфорована частина кріпильної панелі. Потрібна для спрацювання тривоги тампера в разі спроби відірвати GlandBox від поверхні. Не виламуйте її.
6. Місця для кріплення кабелів стяжками.
7. Заглиблення для зручного свердління отворів для кабельних вводів. З кожної сторони аксесуара є чотири заглиблення.

Сумісні пристрої

GlandBox спеціально розроблений для EN54 Fire Hub Jeweller. Сумісність пристроїв можна додатково перевірити за [посиланням](#).



GlandBox продається окремо від EN54 Fire Hub Jeweller.

Ключові можливості

GlandBox — це пластиковий аксесуар для підведення живлення з рейтингом горючості UL 94 V-0, який призначений для встановлення разом з **EN54 Fire Hub Jeweller**. Використовується, коли кабелі системи пожежної сигналізації прокладаються до ППКП ззовні, а не приховані в стіні.

Аксесуар має 16 точок для кабельних введів: 4 з кожної сторони. Це дає змогу зручно організувати кабелі незалежно від конфігурації системи.

GlandBox оснащений бульбашковим рівнем, ключем UP та маркуванням центру ППКП. Ці допоміжні засоби роблять процес монтажу простішим і точнішим.

Вибір місця встановлення

Місце встановлення GlandBox повинно відповідати рекомендаціям щодо монтажу EN54 Fire Hub Jeweller. Детальніше з рекомендаціями можна ознайомитися в [інструкції з використання ППКП](#).

Враховуйте ці рекомендації під час проєктування системи Ajax. Систему мають проєктувати та встановлювати кваліфіковані спеціалісти. Список рекомендованих партнерів Ajax доступний за [посиланням](#).

Де не можна встановлювати GlandBox

Не встановлюйте GlandBox у місцях, де рівень температури або вологості виходить за межі робочих діапазонів [GlandBox](#) та [EN54 Fire Hub Jeweller](#). Це може призвести до пошкодження аксесуара та ППКП.

Підготовка до встановлення

Організація кабелів

Перед тим як прокладати кабель, ознайомтеся з правилами електричної та пожежної безпеки у вашому регіоні. Обов'язково дотримуйтеся цих


пожежної безпеки у вашому регіоні. Обов'язково дотримуйтеся цих стандартів і нормативів.

Прокладання кабелів

Рекомендуємо уважно прочитати розділ Вибір місця встановлення перед початком прокладання кабелів. Дотримуйтеся проекту системи. Порушення основних правил монтажу та рекомендацій інструкції може призводити до некоректної роботи чи втрат зв'язку ППКП, який встановлений у GlandBox.

Дізнатися більше

Встановлення

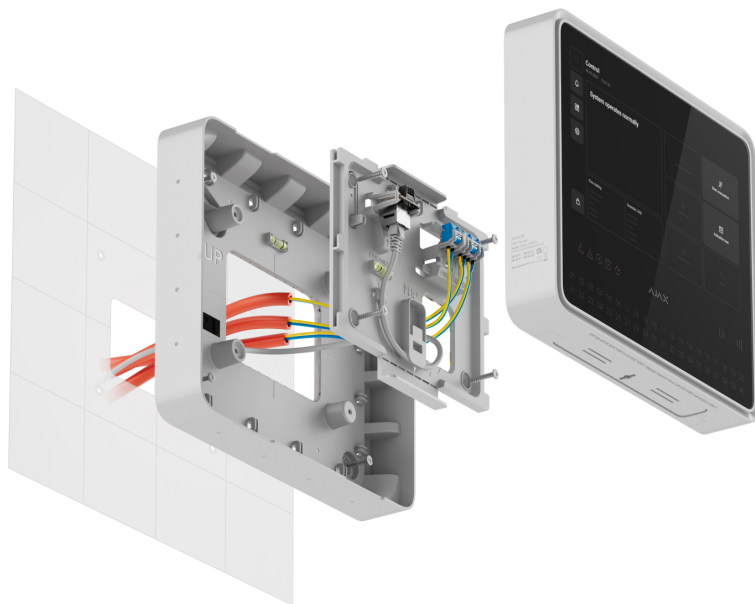


Перед встановленням переконайтеся, що вибране місце для GlandBox і ППКП відповідає всім вимогам, викладеним у цій інструкції.

Як встановити GlandBox

1. Використовуйте бульбашковий рівень, ключ **UP** та маркування центру ППКП, щоб визначити точки свердління на поверхні, на якій плануєте зафіксувати GlandBox

зафіксувати GlandBox.


Ключ **UP** позначає верхню частину ППКП, а перетин двох ліній вказує на його центр. Бульбашковий рівень допомагає перевірити кут нахилу під час монтажу.

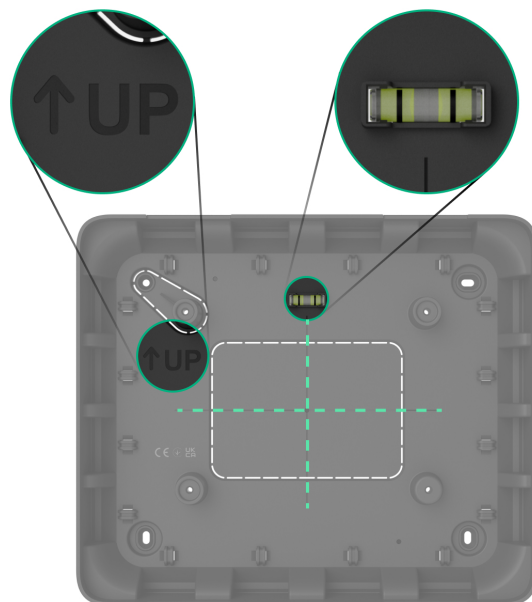

2. Заздалегідь підготуйте отвори для кабелів: просвердліть отвори для кабельних ввідів знизу, збоку або зверху корпусу, або виламайте перфоровану частину на задній стороні GlandBox. Рекомендується використовувати корончасте свердло для пластику діаметром 20 мм.



3. За потреби прокладіть кабелі через задню стінку GlandBox.
4. Закріпіть GlandBox на вертикальній поверхні у вибраному місці встановлення, використовуючи комплектні гвинти. Використовуйте всі точки фіксації. Одна з них розташована на перфорованій частині над кнопкою тампера — вона є важливою для спрацювання тривоги тампера EN54 Fire Hub Jeweller у разі спроби відірвати пристрій від поверхні.

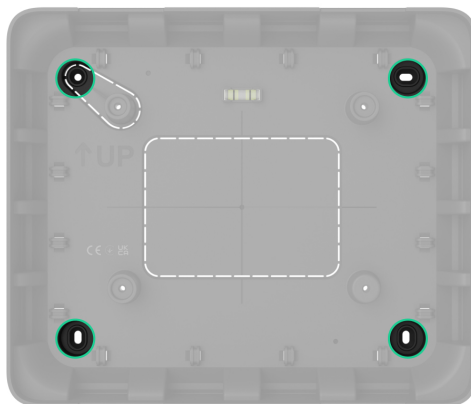


5. Розберіть кабельні вводи. Протягніть підготовлені кабелі через них.
6. Зберіть кабельні вводи. Вкрутіть їх у попередньо просвердлені отвори в GlandBox.


Як встановити EN54 Fire Hub Jeweller у GlandBox



1. Виламайте необхідні перфоровані частини кріпильної панелі ППКП. Прокладіть кабелі через них.
2. Зафіксуйте кріпильну панель SmartBracket ППКП на GlandBox за допомогою комплектних гвинтів. Використовуйте усі точки фіксації. Одна з них розташована на перфорованій частині над кнопкою тампера — вона є важливою для спрацювання тривоги тампера EN54 Fire Hub Jeweller у разі спроби відірвати пристрій від поверхні.

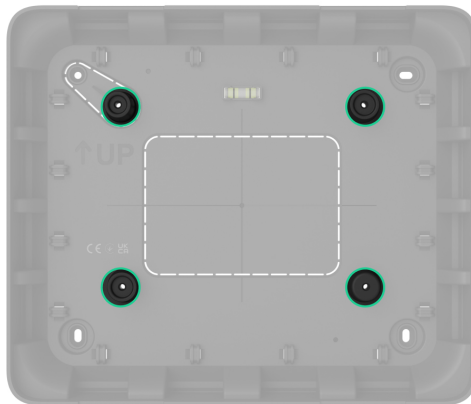

3. Під'єднайте кабелі Ethernet, живлення та сигнальні кабелі до клем ППКП. Встановіть SIM-карти у відповідні слоти.

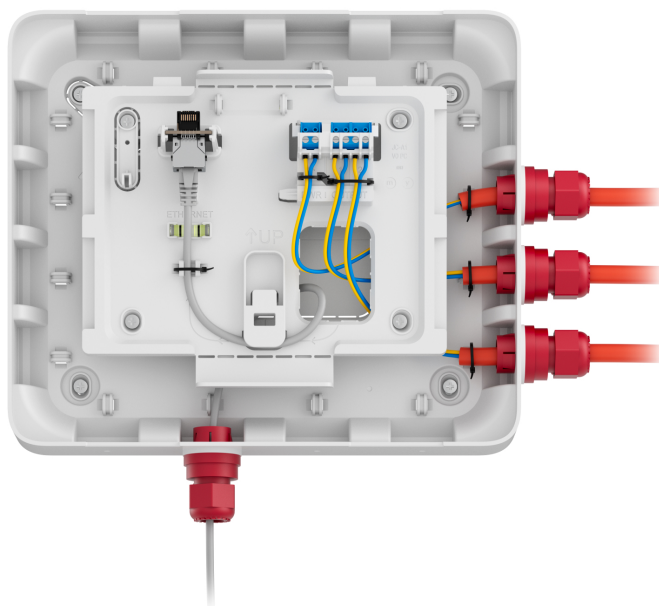

4. Встановіть увімкнений ППКП на кріпильну панель SmartBracket.

[Дізнатися більше про встановлення EN54 Fire Hub Jeweller](#)

Обслуговування

GlandBox не потребує обслуговування.

Технічні характеристики

Усі технічні характеристики

Відповідність стандартам

Гарантія

Гарантія на продукцію Товариства з обмеженою відповідальністю «Аджакс Системс Манюфекчурінг» діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби технічної підтримки Ajax: у більшості випадків технічні питання можна владнати дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою:

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: **0 (800) 331 911**

Вироблено ТОВ «АС Манюфекчурінг»